



MD-e ERRO : duplicate key value violates unique constraint "md_log_pkey"


026	030620001	117.030.901-09	PEDRO ALVES FILHO	1109/3876	Saida	NF-e	120.000,00	Autorizada
001	030620001	030.938.937-20	DANIEL BETTIM	110954718	Saida	NF-e	128.000,00	Autorizada
001	000000215	27.610.206/0005-13	COPA CAFE COMERCIO E EXPORTACAO LT	084129590	Saida	NF-e	594.000,00	Autorizada

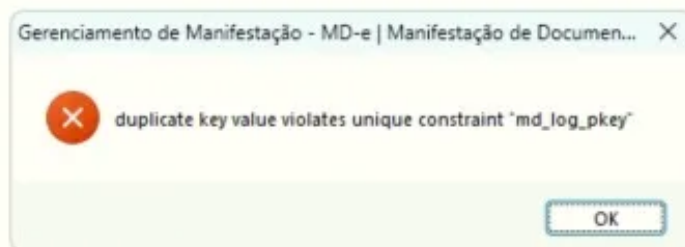

Abra o Maestro localizado em **C:\Gestor\Gestores\Maestro\PgMaestro.exe**.

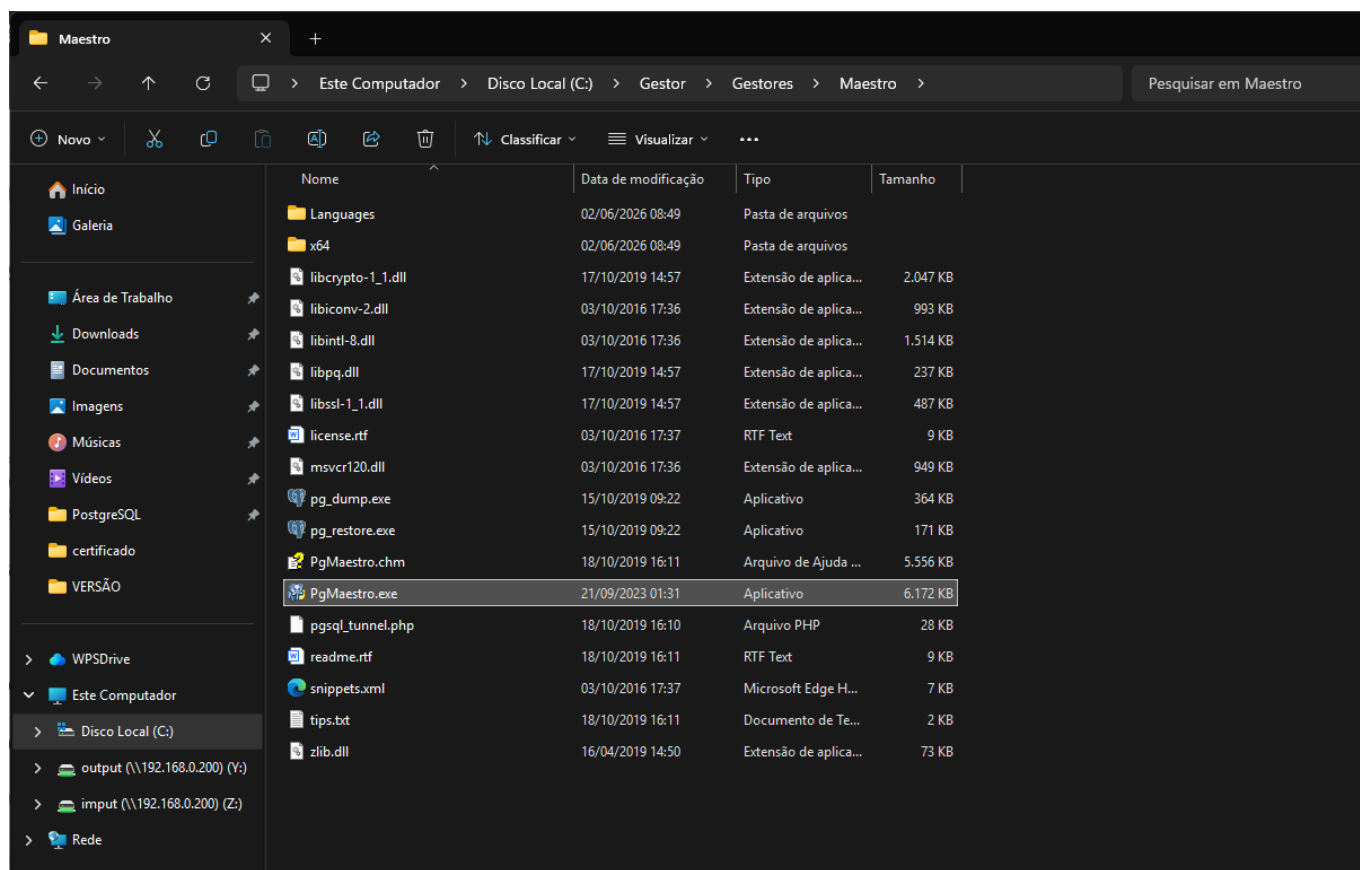

Em seguida, acesse **Gestores > Schemas > Tables** e exclua (DROP) a tabela **md_log**.

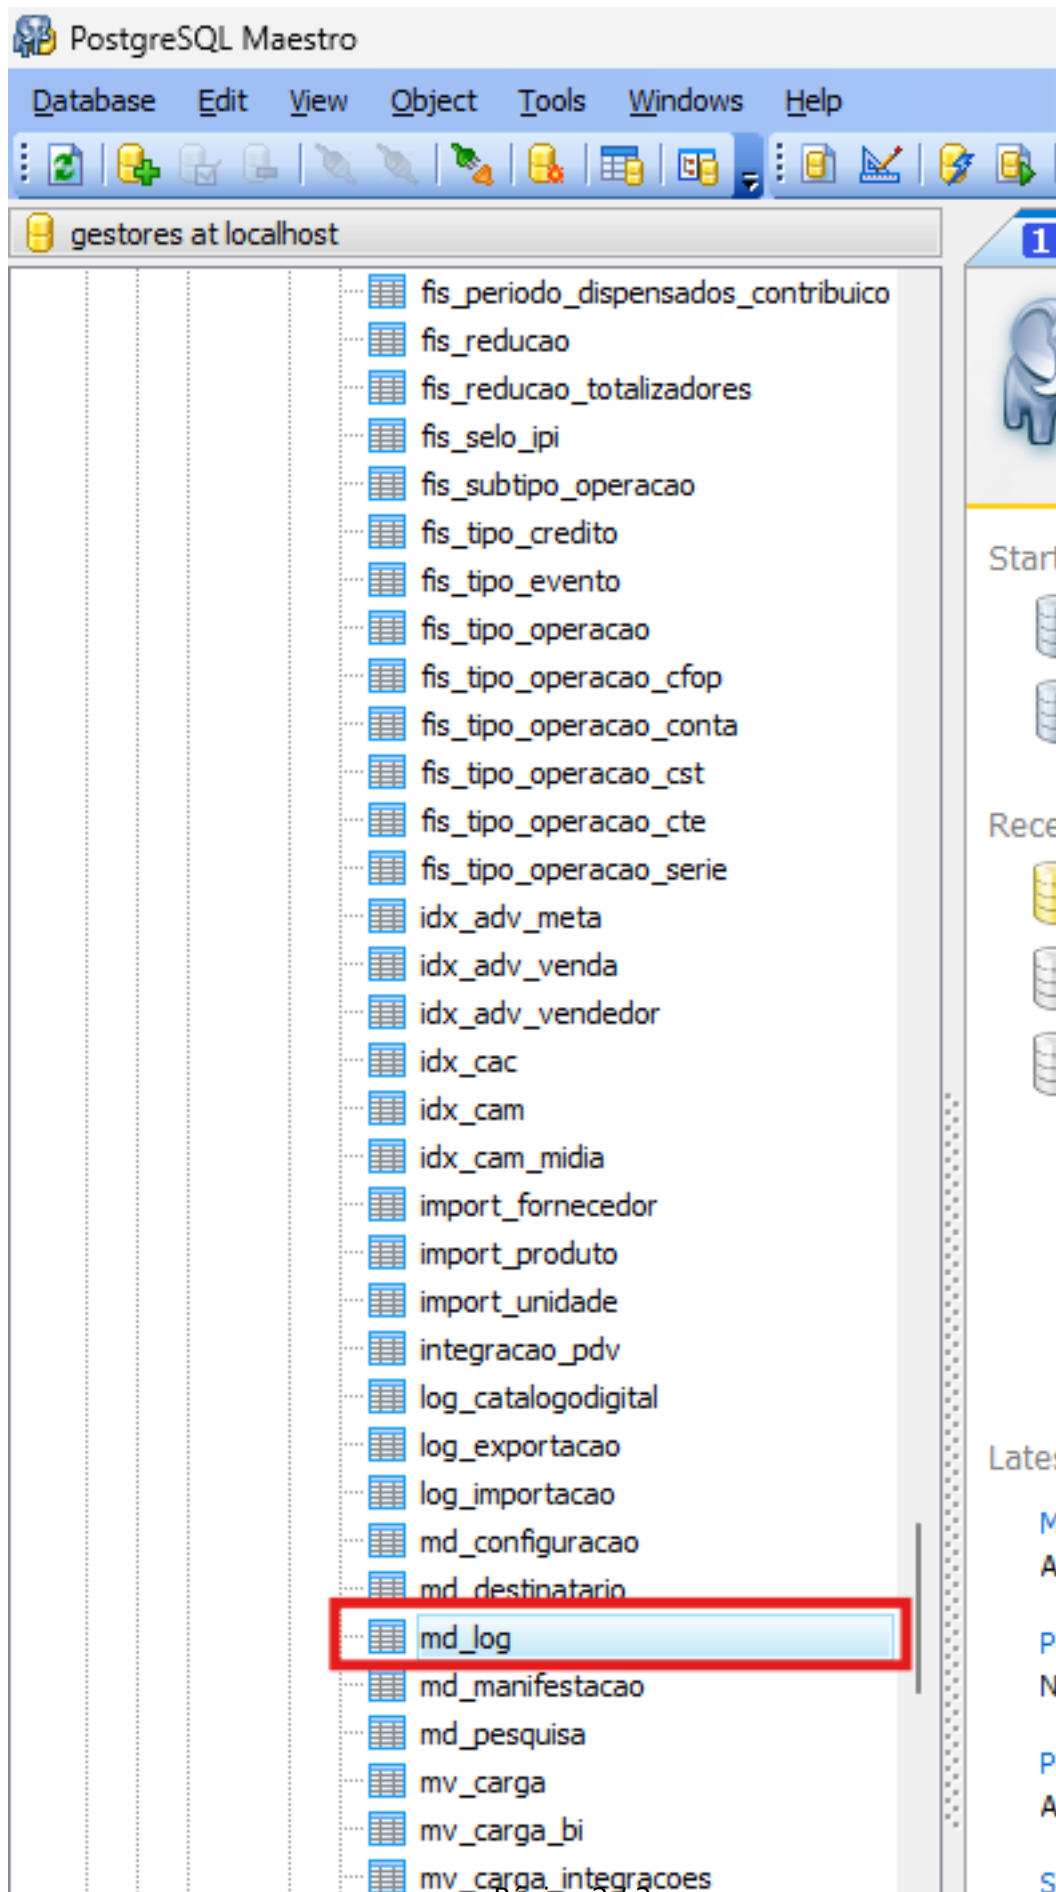

Após concluir o procedimento, feche o Maestro e abra novamente o **MD-e**. O sistema deverá voltar a funcionar normalmente.

ID de solução único: #2784

Autor:: Kaiky Souza

Última atualização: 06-05-26 15:17