


Gestores - Erro interno Certificado A3 (Gestores, GestorPDV e MD-e)

Erro Interno: -2146893815 Erro HTTP: 0 URL: https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx
Erro: 2148073481 -

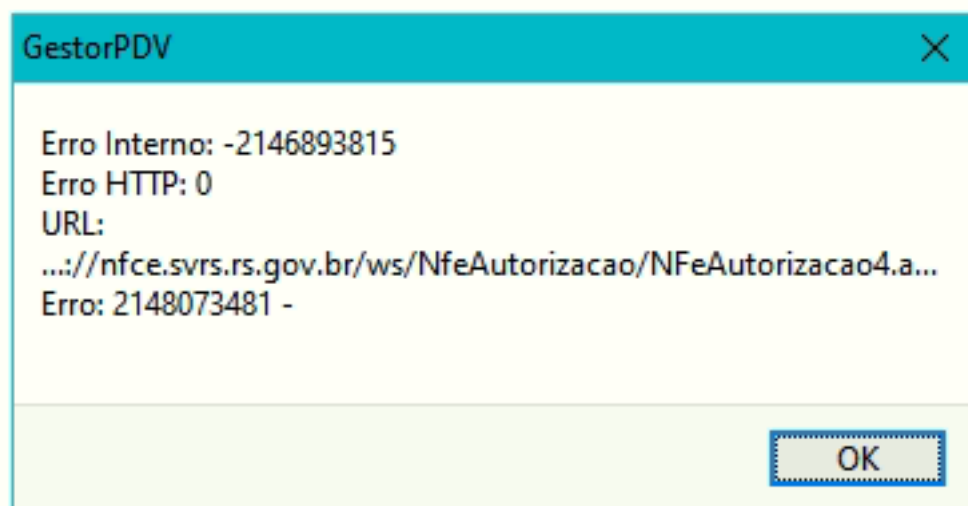

Para tratar o erro em questão, necessita realizar o seguinte passo a passo:


1º PASSO: Entre no site do GOV. e verifique a certificadora de uso correspondente, com isso baixe as cadeias disponíveis:

[Cadeias da ICP-Brasil](#)

2º PASSO: Após, execute o arquivo que possui compontes do Windows abaixo:

[FixCrypto_TLS1_2_Windows](#)

4º PASSO: Em seguida, ative todos os recursos do Windows;

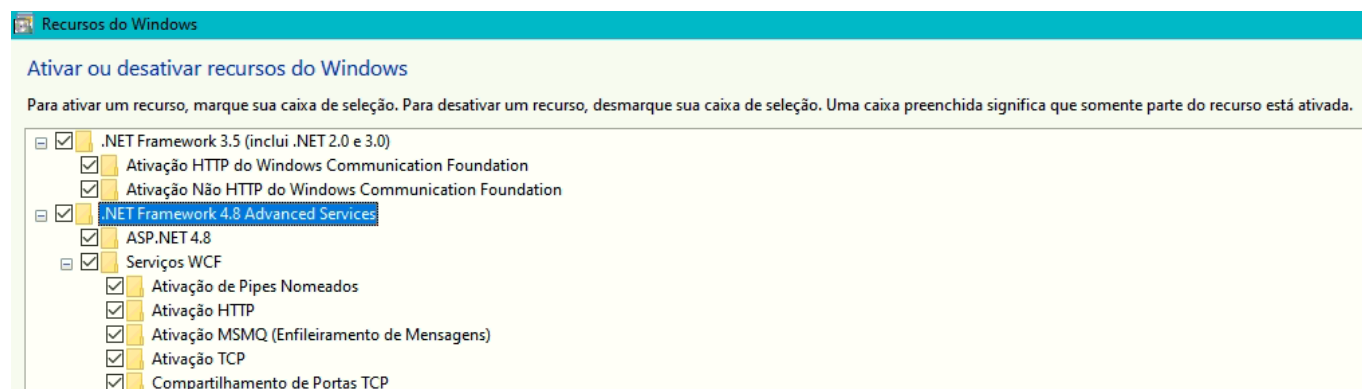

5º PASSO: Instale o [Aio runtimes v2.5.0](#)

6º PASSO: Por fim, verifique se há atualizações do Windows pendentes, baixe e reinicie a máquina,

assim transmita a nota ou cupons.

ID de solução único: #1779

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-12-26 13:32