


## GestorPDV | VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA SANGRIA.

### Onde configurar?

No PDV acesse: **Parâmetros do Sistema** → **Controles do Sistema** → **Sangria/Suprimento**.

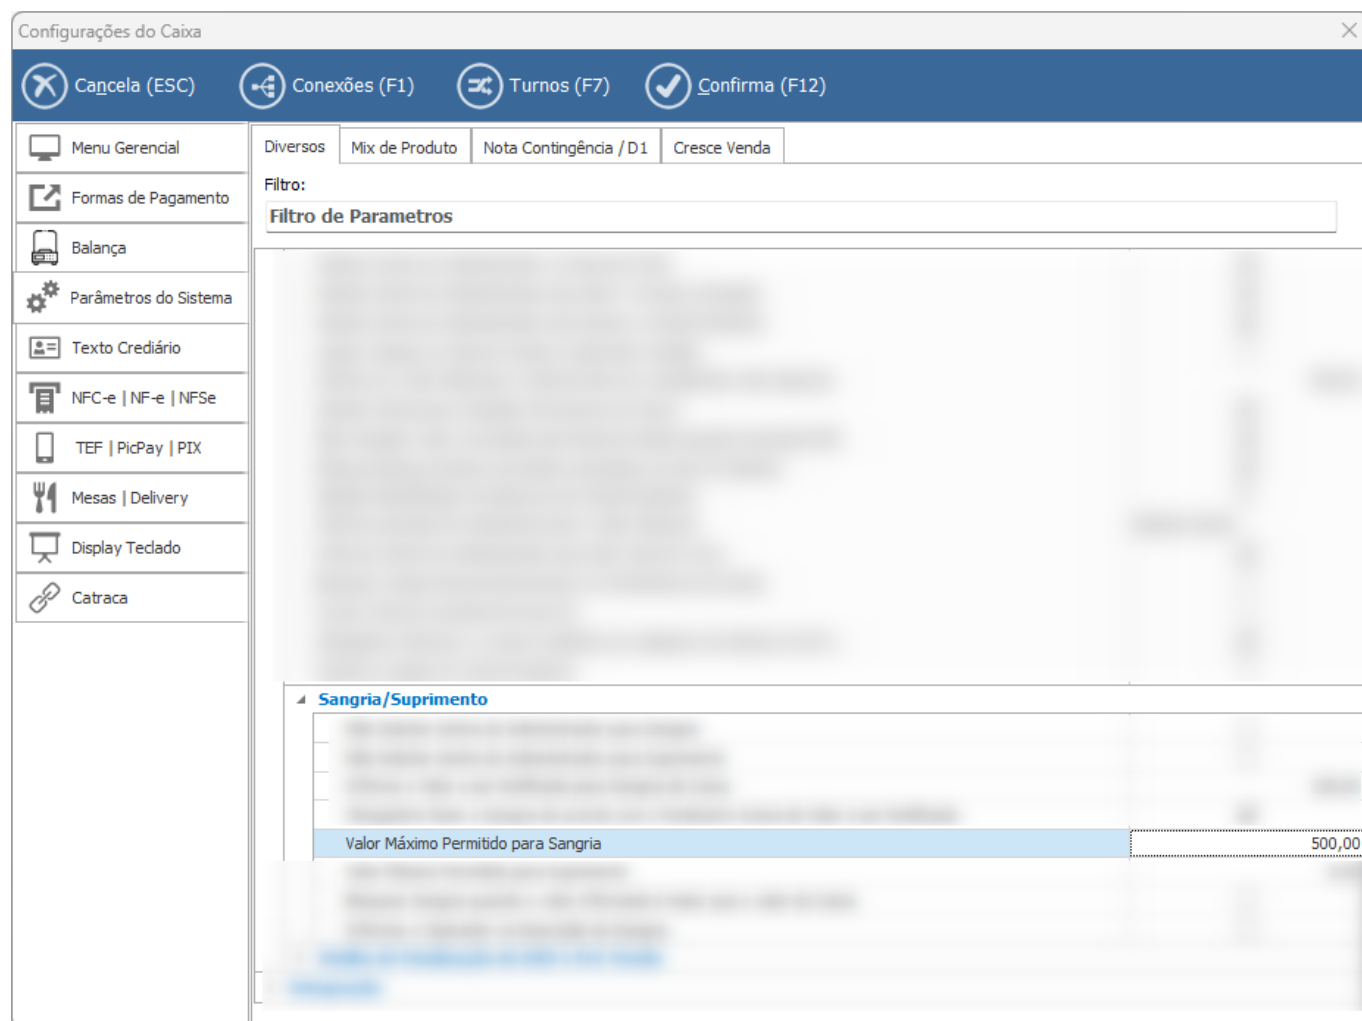

### Para que serve?

Esse parâmetro permite definir **o valor máximo que poderá ser retirado do caixa em uma operação de sangria**.

### Objetivo do controle:


Garantir **maior controle sobre as retiradas de dinheiro do caixa**.

### Se não informar um valor:

A sangria poderá ser realizada **sem limite máximo definido**.

### Depois de configurar o valor:

Ao realizar uma **sangria**, o sistema verificará o valor informado. Caso o valor **ultrapasse o limite configurado**, a operação não será permitida.

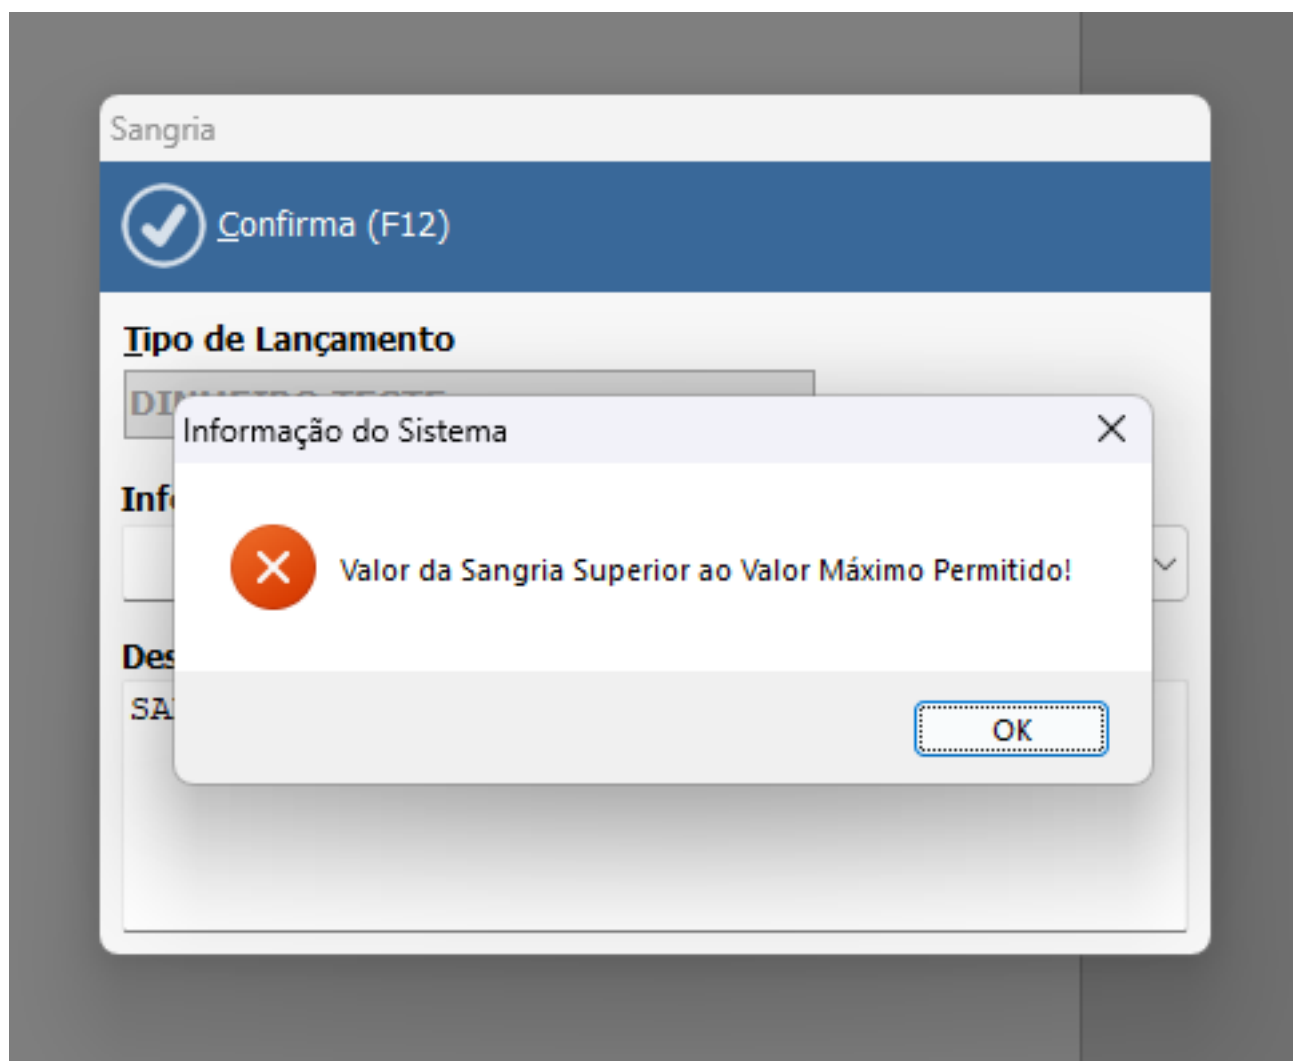

ID de solução único: #2511

Autor:: n/a

Última atualização: 06-26-26 09:04